

ESCO™

DC-20D PODWÓJNY REGULATOR TEMPERATURY



wersja 2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA

TERMOPLUS gwarantuje, iż produkt wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej jest nowy, wolny od jakichkolwiek wad materiałowych i wykonawczych, wykonany z dobrej jakości materiału i spełnia wymagania techniczne – materiałowe określone przepisami prawa dla tego typu urządzeń.

WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty zakupu.
2. Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urządzenia w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do producenta.
3. Dowód zakupu stanowi dla użytkownika podstawę do wystąpienia o bezpłatne wykonanie naprawy.

UPRAWNIENIA KLIENTA

1. Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezpłatnej naprawy urządzenia w wypadku wady ujawnionej w okresie trwania gwarancji.
2. Klient może żądać wymiany urządzenia na nowy produkt, wolny od wad w okresie gwarancji, tylko wtedy, jeśli producent stwierdzi, iż usunięcie wady nie jest możliwe.

OGRANICZENIA GWARANCJI

1. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają uszkodzenia wynikające z użytkowania przyrządu niezgodnie z przeznaczeniem, ingerencji mechanicznej oraz dokonywania samowolnych napraw i modyfikacji.
2. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niewłaściwej eksploatacji i wad wynikających z pracy urządzenia w warunkach otoczenia niezgodnych z poniższą instrukcją obsługi oraz w przypadku pożaru, uderzeniu pioruna, zalania, przegrzania lub innej siły wyższej powodującej zniszczenie lub uszkodzenia.
3. Gwarancja nie obejmuje klawiatury, ani żadnych innych materiałów zużywających się podczas normalnego działania przyrządu.

SPOSÓB ZGŁASZANIA REKLAMACJI

1. W przypadku stwierdzenia wadliwego działania urządzenia należy skontaktować się z Działem Serwisu dzwoniąc na numer telefonu 15 687 49 91 z informacją o problemie. **Wadliwa praca może wynikać z niepoprawnej konfiguracji urządzenia lub ze złej interpretacji instrukcji obsługi!** Koszty związane z bezpodstawną reklamacją obciążają zgłaszającego.
2. PRZED oddaniem urządzenia prosimy o sprawdzenie, czy jest kompletne i pozbawione uszkodzeń mechanicznych. Następnie prosimy wysłać urządzenie na poniższy adres z kopią dowodu zakupu oraz [opisem uszkodzenia](#).


TERMOPLUS
ul. Brandwicka 104
37-464 Stalowa Wola




Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym takie oznakowanie informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektronicznego wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, lub prześlij do nas, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.

1. OPIS.


DC-20 to **dwa REGULATORY** temperatury umieszczone w jednej obudowie z możliwością dowolnej konfiguracji wejść-wyjść i powiązania obu reguatorów. Urządzenie ma 2 wejścia oraz 2 wyjścia sterujące, które mogą pracować w trybie GRZANIE lub CHŁODZENIE, a pomiar mierzony jest z czujnika T1 lub T2, albo z obu czujników jednocześnie w sposób odrębny, różnicowy lub średni. Poniższy schemat blokowy ilustruje jego budowę:

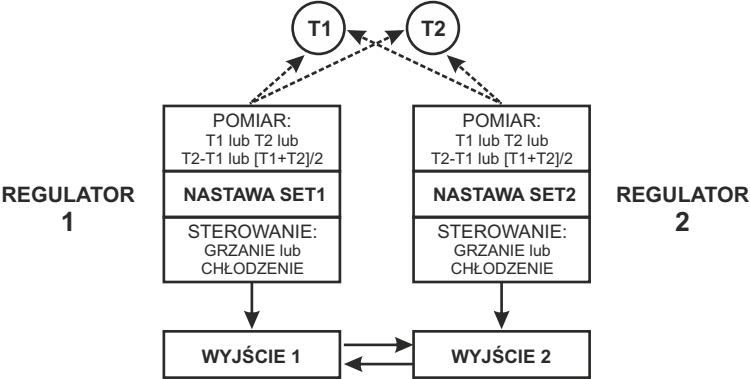

Regulator może realizować zarówno prosty, pojedynczy lub podwójny układ grzewczy, czy chłodniczy jak i bardziej rozbudowaną aplikację np..

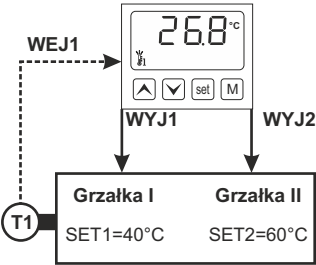

Piec z dwoma stopniami grzałek

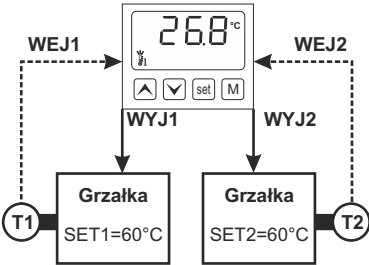

Dwa oddzielne piece

2. DANE TECHNICZNE

Wejścia:	2 czujniki temperatury: NTC 5kΩ przy 25°C wejście cyfrowe (normalnie zwarte lub rozwarte)
Zakres pomiarowy:	-50...+150°C
Dokładność pomiaru:	±0,5°C
Okres próbkowania:	330 ms
Rozdzielczość wskazań:	0,1°C w całym zakresie
Rozdzielczość nastawy:	0,1°C w całym zakresie
Wyświetlacz:	LED, 4 cyfry o wysokości 11mm z ikonami graficznymi
Metoda regulacji:	ON-OFF z histerezą
Stopień i klasa ochrony:	Ip20 / II
Zasilanie:	230VAC ±15% lub 12VAC/DC lub 24AC/DC , max 3VA
Warunki pracy:	-5...60°C; 0...85%RH (bez kondensacji)
Warunki składowania:	-40...85°C; 0...85%RH (bez kondensacji)

3. OBCIĄŻALNOŚĆ WYJŚĆ

Wyjście:	Zastosowany przełącznik:	Maksymalne obciążenie rezystancyjne (np. grzałka):	Maksymalne obciążenie indukcyjne (np. silnik):
① WYJŚCIE1	30A 250VAC 10 ⁵ cykli	20A, 4500W	8A, 1500W, 2HP(2KM)
② WYJŚCIE2	8A 250VAC 10 ⁵ cykli	8A, 1500W	2A, 400W, 0.5HP(0.5KM)

4. PANEL PRZEDNI.

- ① wyświetlacz temperatury

② numer czujnika temperatury

③ wejście do menu parametrów konfiguracyjnych

④ przycisk nastawy temperatury

⑤ przycisk zmniejszający wartość

⑥ przycisk zwiększający wartość

⑦ sygnalizacja nastawy temperatury SET1

⑧ sygnalizacja nastawy temperatury SET2

⑨ sygnalizacja WYJŚCIA 1. ŚWIECI: wyjście aktywne; MIGA: wyjście czeka na uruchomienie (patrz F17)

⑩ sygnalizacja WYJŚCIA 2. ŚWIECI: wyjście aktywne; MIGA: wyjście czeka na uruchomienie (patrz F27)

⑪ sygnalizacja stanów alarmowych. MIGA: alarm aktywny
-

5. OBSŁUGA REGULATORA.

5.1. USTAWIANIE TEMPERATURY.

- ①

Naciśnij przycisk na 2 sekundy.
Dioda zapali się.
- ②

Przyciskami: lub
ustaw żądaną wartość temperatury SET1.
- ③

Zatwierdź nastawę SET1 przyciskiem
Dioda zapali się.
- ④

Przyciskami: lub
ustaw żądaną wartość temperatury SET2
- ⑤


Zatwierdź nastawę SET2 przyciskiem
Dioda zgaśnie.

Uwagi:

- aby anulować nastawę, w dowolnej chwili naciśnij klawisz
- zmiana nastawy SET1 może być ograniczona parametrami F13 i F14
- zmiana nastawy SET2 może być ograniczona parametrami F23 i F24.


5.2. PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW.

①



Wejść do menu trzymając klawisz **M** przez 5 sek. aż wyświetli się pierwszy parametr z listy: F10.

②




Jeśli dostęp do menu jest zabezpieczony, wyświetli się komenda: **PAS**

Za pomocą klawiszy **↶**, **↷** i **set** wprowadź hasło i potwierdź **set**

Uwagi:
- aby anulować nastawę parametru naciśnij klawisz **M**

5.3. LISTA PARAMETRÓW.

Grupa:	Kod:	Opis:
Regulator 1	F10	Konfiguracja REGULATORA 1 (sposób pomiaru): 1 - pomiar z czujnika temperatury T1 2 - pomiar z czujnika temperatury T2 3 - pomiar różnicowy (różnica pomiarów z czujników temperatury T2-T1) 4 - pomiar średni (średnia pomiarów z dwóch czujników $[T1+T2]/2$)
	F11	Wartość nastawy temperatury SET1. Zakres zmian jest ograniczony parametrami F14 i F13.
	F12	Wartość histerezy (dokładność regulacji temperatury) REGULATORA 1.
	F13	Maksymalna wartość temperatury SET1 jaką może nastawić użytkownik.
	F14	Minimalna wartość temperatury SET1 jaką może nastawić użytkownik.
	F17	Minimalny czas postoju WYJŚCIA 1. Oznacza również czas opóźnienia załączenia wyjścia po po Parametr chroni urządzenia np. silnik przed zbyt częstym załączaniem w przypadku awarii zasilania
	F18	Tryb pracy WYJŚCIA 1. COOL = chłodzenie ; HEAT = grzanie
	F19	Wzorcowanie czujnika temperatury T1. Jest to wartość przeskalowania czujnika temperatury w stopniach Celsjusza
Regulator 2	F20	Konfiguracja REGULATORA2 (sposób pomiaru): 1 - pomiar z czujnika temperatury T1 2 - pomiar z czujnika temperatury T2 3 - pomiar różnicowy (różnica pomiarów z czujników temperatury T2-T1) 4 - pomiar średni (średnia pomiarów z dwóch czujników $[T1+T2]/2$)
	F21	Wartość nastawy temperatury SET2. Zakres zmian jest ograniczony parametrami F24 i F23.
	F22	Wartość histerezy (dokładność regulacji temperatury) REGULATORA 2.
	F23	Maksymalna wartość temperatury SET2 jaką może nastawić użytkownik.
	F24	Minimalna wartość temperatury SET2 jaką może nastawić użytkownik.
	F27	Minimalny czas postoju WYJŚCIA 2. Oznacza również czas opóźnienia załączenia wyjścia po po Parametr chroni urządzenia np. silnik przed zbyt częstym załączaniem w przypadku awarii zasilania
	F28	Tryb pracy WYJŚCIA 2. COOL = chłodzenie ; HEAT = grzanie
	F29	Wzorcowanie czujnika temperatury T2. Jest to wartość przeskalowania czujnika temperatury w stopniach Celsjusza
Powiązania regulatorów i konfiguracja wejścia cyfrowego	F50	Wejście cyfrowe alarmowe D1: 0 - nieużywane; 1 - alarm kiedy zwarte; 2 - alarm kiedy zwarte z podtrzymaniem sygnalizacji alarmu 3 - alarm kiedy otwarte; 4 - alarm kiedy otwarte z podtrzymaniem sygnalizacji alarmu
	F51	Sygnalizacja dźwiękowa: 0 - brzęczyk wyciszony; 1 - brzęczyk załączony, gdy WYJŚCIE 1 aktywne 3 - brzęczyk załączony, gdy oba WYJŚCIA aktywne oraz gdy wejście D1 aktywne, 4 - wyłączony
	F52	Sposób powiązania REGULATORÓW 1 i 2 : 0 - WYJŚCIE 1 wyłączone, gdy WYJŚCIA 2 załączone 2 - brak powiązania, 3 - WYJŚCIE 1 wyłączone, gdy WYJŚCIA 2 wyłączone, 4 - WYJŚCIE 1 załączone, gdy WYJŚCIA 2 załączone
	F53	Sposób powiązania WYJŚCIA 1 od wejścia cyfrowego D1 : 0 - WYJŚCIE 1 wyłączone, gdy wejście D1 aktywowane; 1 - WYJŚCIE 1 załączone, gdy wejście D1 aktywowane
	F54	Sposób powiązania WYJŚCIA 2 od wejścia cyfrowego D1 : 0 - WYJŚCIE 2 wyłączone, gdy wejście D1 aktywowane; 1 - WYJŚCIE 2 załączone, gdy wejście D1 aktywowane
Pozostałe	F80	Hasło dostępu do menu konfiguracyjnego. OFF - ochrona hasłem nieaktywna. F80 = 0000 - brak hasła
	F82	Rozdzielczość wyświetlacza: 0=0,1°C; 1=1°C
	F83	Tryb wyświetlania: 0 - pomiar z obu czujników temperatury wyświetlany na przemian co 3 sekundy
	F98	Zarezerwowany.
	F99	Test regulatora. Aby dokonać testu odłączyć urządzenia wyjściowe! W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzeń
	End	Wyjście.




Przyciskami:




wybierz parametr który chcesz zmienić i wejdź klawiszem **set**

④



Przyciskami:



nastaw żadaną wartość parametru i potwierdź klawiszem **set**. Wrócisz do listy parametrów. Aby wyjść z menu naciśnij przycisk **M** lub poczekaj 30sek. nie naciskając przycisków.

	Zakres:	Domyślnie:	Jednostki:
	1...4	1	-
	F14...F13	50.0	°C
	0.1...20.0	1.0	°C
	-50.0...150.0	150.0	°C
	-50.0...150.0	-50.0	°C
podaniu zasilania.	0.0...99.9	0.0	minuty
ania.	COOL/HEAT	HEAT	minuty
łosunku do faktycznie mierzonej temperatury.	-20.0...+20.0	0.0	°C
	1...4	1	-
	F24...F23	0.0	°C
	0.1...20.0	1.0	°C
	-50.0...150.0	150.0	°C
	-50.0...150.0	-50.0	°C
podaniu zasilania.	0.0...99.9	0.0	minuty
ania.	COOL/HEAT	COOL	minuty
łosunku do faktycznie mierzonej temperatury.	-20.0...+20.0	0.0	°C
podtrzymaniem sygnalizacji alarmu;	0...4	0	-
ne 2 - brzęczyk załączony, gdy WYJŚCIE 2 aktywne;	0...3	0	-
dla WYJ1 i WYJ2, aktywny przy załączeniu wejścia D1			
ne; 1 - WYJŚCIE 1 załączone, gdy WYJŚCIE 2 załączone;	0...2	2	-
załączone, gdy WYJŚCIA 2 wyłączzone			
D1 aktywowane; 2 - brak powiązania	0, 1	0	-
D1 aktywowane; 2 - brak powiązania	0, 1	0	-
hasła	0000...9999	OFF	-
	0, 1	0	-
dy; 1 - pomiar z czujnika temperatury T1; 2 - pomiar z czujnika T2	0...2	0	-
	-	-	-
ć do awarii układu.	-	-	-
	-	-	-



6. ZASADA DZIAŁANIA.

6.1. REGULACJA.

DC20 utrzymuje temperaturę obiektu SET1 i/lub SET2 z dokładnością (histerezą), którą można ustawić w parametrze F12 i F22. W zależności od aplikacji REGULATOR 1 i 2 może pracować w trybie GRZANIE lub CHŁODZENIE.


Po wybraniu sposobu pomiaru (parametry F10 i F20) regulator może pracować w bardzo wielu wariantach, np. jako pojedynczy regulator grzewczy z dwoma nastawami lub jako dwa oddzielne regulatory grzewcze lub jako regulator różnicowy z dodatkowym progiem alarmowym jednocześnie.

Najważniejsze parametry i przebiegi czasowe.

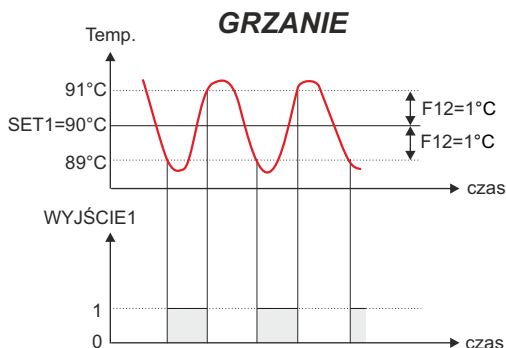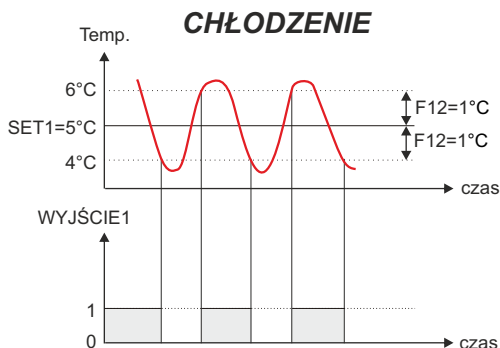

6.2. WEJŚCIE CYFROWE.

Regulator posiada wejście cyfrowe D1, które może pełnić funkcję wejścia alarmowego. Sygnalizuje wtedy stany alarmowe np. awarię układu, zadziałanie presostatu, termostatu bezpieczeństwa STB lub przycisku bezpieczeństwa. Należy do styków D1 (zaciski 4-5) podłączyć styki dodatkowego układu bezpieczeństwa. Rodzaj styków NO [normalnie otwarte] lub NC [normalnie zamknięte] ustawia się w parametrze F50.

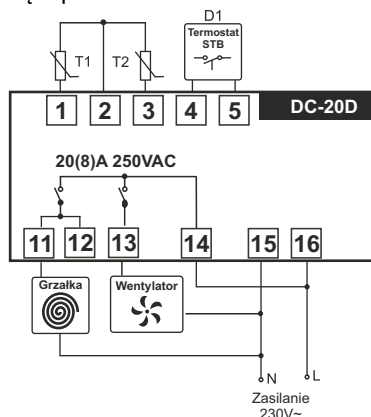

W momencie zadziałania zabezpieczenia, regulator załączy/wyłączy WYJŚCIE 1 i 2 (parametry F53 i F54), włączy sygnał dźwiękowy (parametr F53=1), a wyświetlacz wskaże kod AL.d1. Sygnalizacja awarii może być podtrzymana, aż do skasowania alarmu za pomocą przycisków regulatora (ustawić parametr F50=2 lub 4).

7. KOMUNIKATY ALARMOWE.

W momencie wystąpienia alarmu wskaźnik  zacznie migać i włączony zostanie sygnał dźwiękowy (gdy F51=3). W zależności od zdarzenia regulator włączy/wyłączy wyjścia, a na panelu przednim zostanie wyświetlony jeden z poniższych komunikatów alarmowych:

Komunikat	Zdarzenie	Praca wyjść
ALd1	aktywacja wejścia cyfrowego	wyjścia aktywne lub nieaktywne (patrz F53, F54)
ALt1	błąd czujnika T1: OPE - przerwa w obwodzie SHr - obwód zwarty	wyjścia nieaktywne
ALt2	błąd czujnika T2: OPE - przerwa w obwodzie SHr - obwód zwarty	wyjścia nieaktywne

8. POWIĄZANIE REGULATORÓW

Istnieje możliwość powiązania regulatorów 1 i 2 w parametrze **F52**. Jest to przydatna funkcja gdy regulatory 1 i 2 sterują układem grzewczym i jeden z regulatorów pełni rolę zabezpieczenia. W momencie wystąpienia stanu alarmowego np.: regulatora 2, regulator 1 załączy pompę obiegową w celu wychłodzenia układu lub na stałe wyłączy urządzenie grzewcze.

F52	REG1	REG2
0	0	1
1	1	1
2	brak powiązania	
3	0	0
4	1	0

9. INSTALACJA.


Należy pamiętać o warunkach w jakich regulator będzie pracować. Montować w miejscu, gdzie nie ma zbyt wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności i nie zachodzi kondensacja. Należy umożliwić wentylację w celu odprowadzenia ciepła.

UWAGA!


Nie wolno pracować przy przewodach elektrycznych gdy urządzenie jest pod napięciem. Należy unikać krzyżowania przewodów stosując krótkie połączenia. Zalecamy zabezpieczenie źródła zasilania regulatora i wejścia czujnika temperatury przed zakłóceniami elektrycznymi.

10. MONTAŻ.

Montaż na szynie DIN(TS35), o szerokości 50cm (trzech modułów).

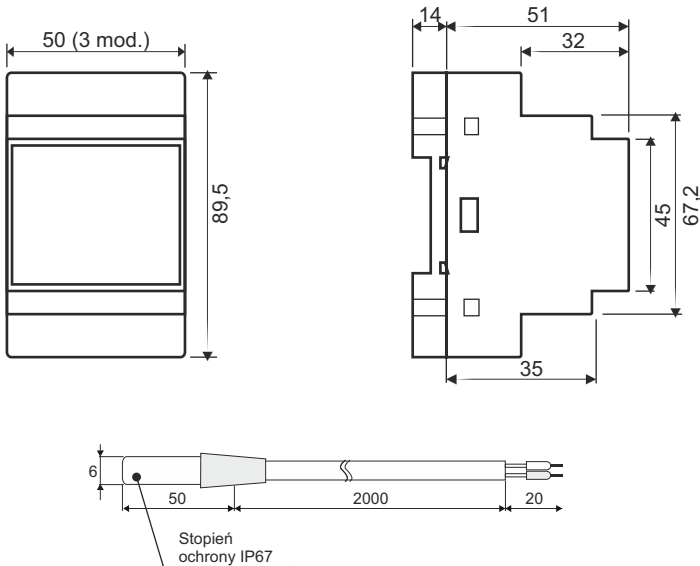

11. UKŁAD PODŁĄCZEŃ.



T1, T2: NTC 5kΩ D1: digital input
 OUT1: 20A-AC1 (8A-AC3) 250VAC
 OUT2: 8A-AC1 (2A-AC3) 250VAC
 POWER: 230VAC


Uwaga:

Jeżeli nie używasz czujnika temperatury T2, bo jest niepotrzebny w Twoim układzie sterowania, podłącz w miejsce czujnika T2 (zaciski 2-3) rezystor i ustaw parametr F83=1.

W przeciwnym razie regulator będzie sygnalizował alarm błędu czujnika ALT2.

Przed podłączeniem należy upewnić się, czy parametry elektryczne urządzenia (odbiornika) odpowiadają parametrom regulatora (napięcie zasilające, prąd znamionowy, moc). Jeśli moc odbiornika jest większa niż obciążalność wyjść należy zastosować dodatkowy element wykonawczy: stycznik lub przełącznik SSR.


Przykładowy schemat podłączenia urządzenia grzewczego (np. zasobnik, grzałka) i chłodniczego (np. wentylator, pompa obiegowa):

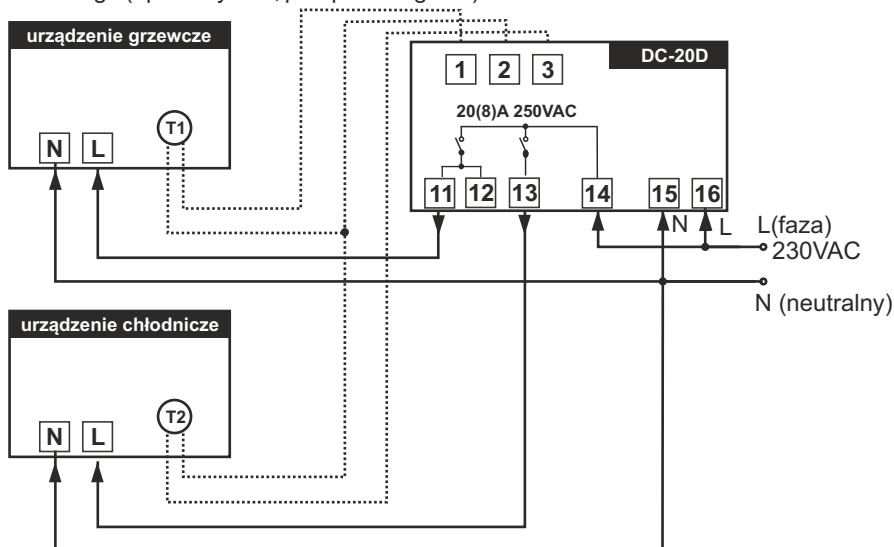

11. NASTAWY FABRYCZNE.


Jeśli zapomniałeś hasła do menu konfiguracyjnego lub regulator po awarii zasilania lub zwarciu wyświetla komunikat błędu pamięci **EE** można przywrócić domyślnie nastawy parametrów:

①



Wyłącz regulator. Następnie naciśnij oba przyciski i naraz i włącz zasilanie stale trzymając przyciski. Wyświetli się komenda **CLR** "clear".

②



Po 5 sekundach napis "CLR" zniknie, wyświetlą się cztery poziome strzałki. Wtedy należy puścić przyciski, regulator przywróci ustawienia fabryczne i przejdzie do normalnej pracy.